



4RK W OBUDOWIE TYPU EKINOXE TX 3x18 MOD. Z DRZWIAMI PEŁNYMI – LEGRAND

3L, 230V/400V, 50Hz

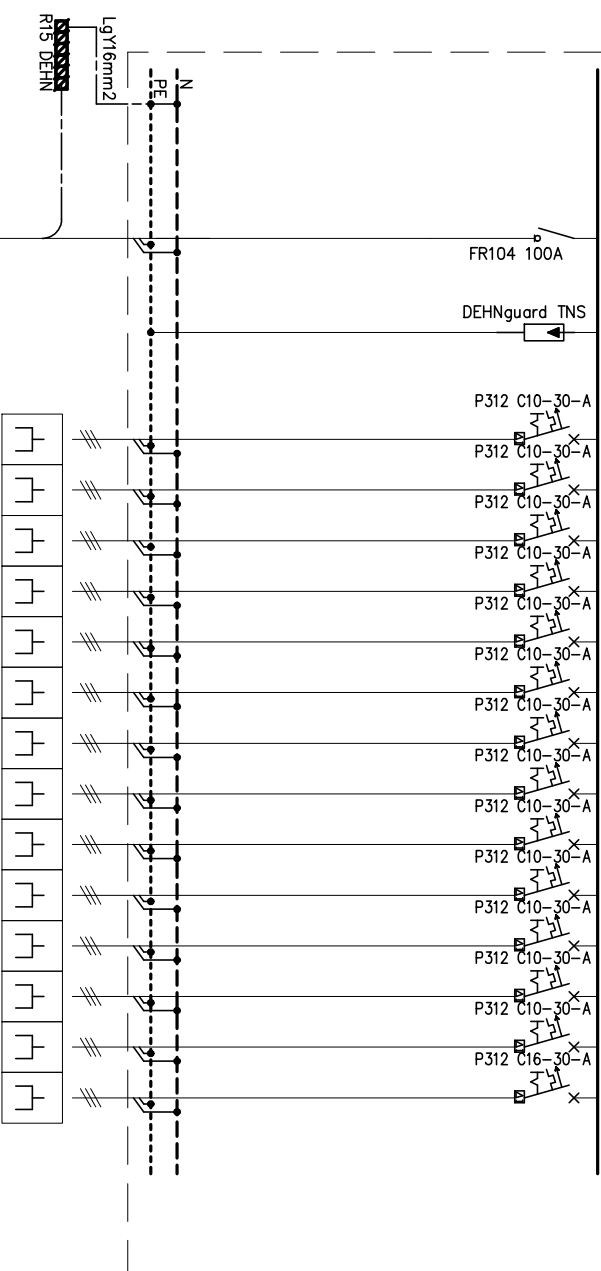


nr. obwodu	NAZWA ODBIORU	MOC ZAINST.	TYP KABLA
-	OCHRONNIK PRZECIWPRAZIECIOWY	-	-
-	-	-	-
K1/4RK	GNAZDA	0,9kW	YDY 3x2,5mm2
K2/4RK	GNAZDA	0,9kW	YDY 3x2,5mm2
K3/4RK	GNAZDA	0,9kW	YDY 3x2,5mm2
K4/4RK	GNAZDA	1,2kW	YDY 3x2,5mm2
K5/4RK	GNAZDA	0,9kW	YDY 3x2,5mm2
K6/4RK	GNAZDA	0,9kW	YDY 3x2,5mm2
K7/4RK	GNAZDA	1,2kW	YDY 3x2,5mm2
K8/4RK	GNAZDA	0,9kW	YDY 3x2,5mm2
K9/4RK	GNAZDA	1,2kW	YDY 3x2,5mm2
K10/4RK	GNAZDA	0,9kW	YDY 3x2,5mm2
K11/4RK	GNAZDA	0,9kW	YDY 3x2,5mm2
K12/4RK	GNAZDA	0,6kW	YDY 3x2,5mm2
K13/4RK	GNAZDA	0,9kW	YDY 3x2,5mm2
K14/4RK	SZAFKA KROSOWNICZA	2,0kW	YDY 3x2,5mm2
	REZERWA	1,2kW	

BILANS MOCY:  
 $P_i = 15 \text{ kW}$   
 $K_z = 0,7$   
 $P_z = 11 \text{ kW}$

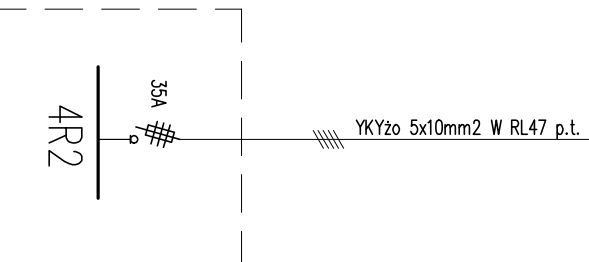

UKŁAD SIECI: TN-S  
 DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
 Samoczynne wyłączenie/wyłączniki różnicowoprądowe

		Nr. zlec. 4/2010	
Obiekt Modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie DCO WROCŁAW PL. HIRSZFELDA 12	Inwestor Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	Tytuł rys. SCHEMAT IDEOWY TABLICZNY	Skala: % Data: 08.2011
PROJEKTANT mgr inż. Jarosław Przybyś nr upr.:105/D05/05	SPRAWDZIK mgr inż. Jacek Pospieszny nr upr.:132/D05/06	Tytuł rys. 4R2	Rys. nr E19
WOLEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW we Wrocławiu Spółka z o. o.		Kierownik Pracowni inż. Maria Bartoń nr upr.:3/73/Wm	