


# UKŁAD CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - C.T.

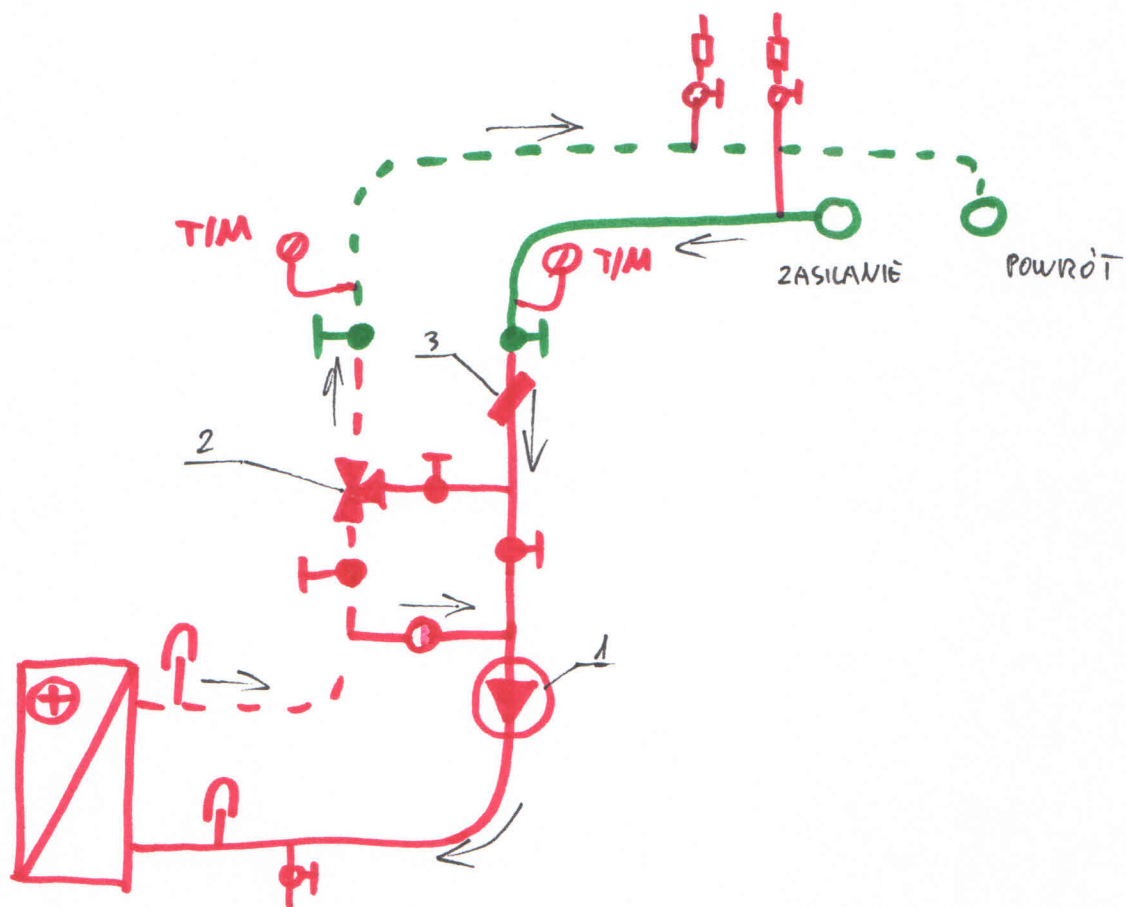


- 1.- PUMPA UPS 25-40 / 180
- 2.- ZAWÓR TRZYDROGOWY DN 20
- 3.- FILTR SIATKOWY

— (red line) — instalacja do wymiany

— (green line) — bez zmian

# U KLAD WODY LODOWEJ

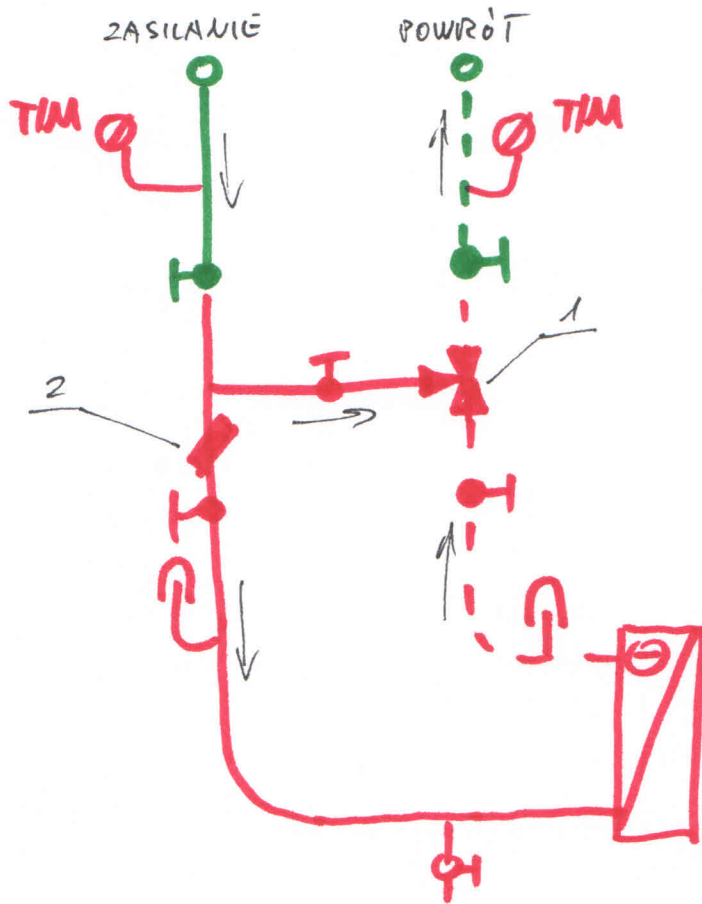

1. - ZAWÓR TRZYDROGOWY DN25
2. - FILTR SIATKOWY

— instalacja do wymiany  
— — — bez zmian